



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Государственное унитарное предприятие Ростовской области

«Управление развития систем водоснабжения»

ГУКОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Сведения о качестве питьевой воды, централизованных систем питьевого водоснабжения,
подаваемой насосной станцией № 4 (РО Каменский р-н в 1,5 км на юг от пос. Углеродовский)
за 1 квартал 2020г

Наименование определяемых показателей	Ед. измерен.	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5
Температура	град.	11,0±0,1	РД 52.24.496-2005	-
Запах при 20/60С ⁰	балл	1хл/1хл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Мутность	мг/дм ³	0,06±0,01	ПНДФ 14.1:2:4.213- 05	не более 1,5
Цветность	градус	1,9 ± 0,6	ГОСТ 31868-2012	не более 20
Водородный показатель	pH	7,79±0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6-9
Щелочность	ммоль/дм ³	3,4±0,4	ГОСТ 31957-2012	-
Общая жесткость	⁰ ж	7,0±1,1	ГОСТ 31954-2012	не более 7,0
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	1,50±0,30	ПНДФ 14.1: 2: 4. 154-99	не более 5,0
Активный хлор	мг/дм ³	0,80±0,14	ПНДФ 14.1: 2:4.113-97	0,8-1,2
Хлориды	мг/дм ³	68,9±6,2	ПНДФ 14.1: 2.96-97	не более 350
Нитрит-ион	мг/дм ³	0,008±0,004	ГОСТ 33045-2014	не более 3,3
Ион аммония	мг/дм ³	<0,05	ПНДФ 14.1: 2:4.262-10	не более 1,5
Нитрат-ион	мг/дм ³	1,86±0,33	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	не более 45
Сульфат-ион	мг/дм ³	137,8±13,8	ГОСТ 31940-2012	не более 500
Железо общее	мг/дм ³	0,08±0,02	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3
Магний	мг/дм ³	10,9±0,5	ФР1.31.2002.00647	-
Кальций	мг/дм ³	122,3±7,9	РД 52.24.403-2018	-
Сумма ионов калия и натрия	мг/дм ³	28,8±5,8	РД 52.24.514-09	-
Медь	мг/дм ³	-	ГОСТ 4388-72	не более 1,0
Алюминий	мг/дм ³	-	ГОСТ 18165-2014	не более 0,5
АПВ	мг/дм ³	<0,01	ПНДФ 14.1:2:4.15-95	не более 0,5
Общая минерализация	мг/дм ³	576,0±51,8	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	не более 1000,0
Солевой состав	мг/дм ³	576,1±172,8	РД 52.24.514-09	-
Хлороформ Протокол лабораторных испытаний № 02/225-В от 10.02.2020г (договор с ФБУЗ «ЦГиЭ» № 185/60 от 20.01.2020г	мг/дм ³	Менее 0,0006	ГОСТ 31951-2012	Не более 0,06
Нефтепродукты Протокол лабораторных испытаний № 02/221-В от 07.02.2020г	мг/дм ³	Менее 0,03	МВИ 01.02.117	Не более 0,1

2.МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Сведения о качестве питьевой воды, централизованных систем питьевого водоснабжения, подаваемой насосной станцией № 4(РО Каменский р-н в 1,5км на юг от пос. Углеродовский) за 1 кв.2020г.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерений	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	0	МУК 4.2.1018-01	Не более 50
Колифаги	БОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие

Начальник ЛККПВ Л.И. Дядюшкина

Подпись





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Государственное унитарное предприятие Ростовской области

«Управление развития систем водоснабжения»

ГУКОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Сведения о качестве питьевой воды, централизованных систем питьевого водоснабжения, подаваемой насосной станцией № 4(РО Каменский р-н в 1,5км на юг от пос. Углеродовский) за 2 квартал 2020г

Наименование определяемых показателей	Ед. измерен.	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5
Температура	град.	14,0±0,1	РД 52.24.496-2005	-
Запах при 20/60С ⁰	балл	1хл/1хл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Мутность	мг/дм ³	0,06±0,01	ПНДФ 14.1:2:4.213- 05	не более 1,5
Цветность	градус	1,9 ± 0,6	ГОСТ 31868-2012	не более 20
Водородный показатель	рН	7,72±0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6-9
Щелочность	ммоль/дм ³	3,3±0,4	ГОСТ 31957-2012	-
Общая жесткость	°ж	6,4±1,0	ГОСТ 31954-2012	не более 7,0
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	1,12±0,22	ПНДФ 14.1: 2: 4. 154-99	не более 5,0
Активный хлор	мг/дм ³	0,80±0,14	ПНДФ 14.1: 2:4.113-97	0,8-1,2
Хлориды	мг/дм ³	68,0±6,1	ПНДФ 14.1: 2.96-97	не более 350
Нитрит-ион	мг/дм ³	<0,003	ГОСТ 33045-2014	не более 3,3
Ион аммония	мг/дм ³	<0,05	ПНДФ 14.1: 2:4.262-10	не более 1,5
Нитрат-ион	мг/дм ³	1,86±0,33	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	не более 45
Сульфат-ион	мг/дм ³	148,8±14,9	ГОСТ 31940-2012	не более 500
Железо общее	мг/дм ³	0,06±0,02	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3
Магний	мг/дм ³	2,4±0,3	ФР1.31.2002.00647	-
Кальций	мг/дм ³	124,6±8,0	РД 52.24.403-2018	-
Сумма ионов калия и натрия	мг/дм ³	42,3±8,5	РД 52.24.514-09	-
Медь	мг/дм ³	-	ГОСТ 4388-72	не более 1,0
Алюминий	мг/дм ³	-	ГОСТ 18165-2014	не более 0,5
АПВ	мг/дм ³	<0,01	ПНДФ 14.1:2:4.15-95	не более 0,5
Общая минерализация	мг/дм ³	590,0±53,1	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	не более 1000,0
Солевой состав	мг/дм ³	587,4±176,2	РД 52.24.514-09	-

2.МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Сведения о качестве питьевой воды, централизованных систем питьевого водоснабжения, подаваемой насосной станцией № 4(РО Каменский р-н в 1,5км на юг от пос. Углеродовский) за 2 кв.2020г.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерений	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	0	МУК 4.2.1018-01	Не более 50
Колифаги	БОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие

И. о. начальника ЛККПВ Л.Г. Тищенко

Подпись





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Государственное унитарное предприятие Ростовской области

«Управление развития систем водоснабжения»

ГУКОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Сведения о качестве питьевой воды, централизованных систем питьевого водоснабжения, подаваемой насосной станцией № 4(РО Каменский р-н в 1,5км на юг от пос. Углеродовский)
за III квартал 2020г.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерен.	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5
Температура	град.	16,0±0,1	РД 52.24.496-2005	-
Запах при 20/60С ⁰	балл	1хл/1хл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Мутность	мг/дм ³	0,06±0,01	ПНДФ 14.1:2:4.213- 05	не более 1,5
Цветность	градус	1,9 ± 0,6	ГОСТ 31868-2012	не более 20
Водородный показатель	pH	7,88±0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6-9
Щелочность	ммоль/дм ³	3,3±0,4	ГОСТ 31957-2012	-
Общая жесткость	°ж	6,5±1,0	ГОСТ 31954-2012	не более 7,0
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	1,66±0,33	ПНДФ 14.1: 2: 4. 154-99	не более 5,0
Активный хлор	мг/дм ³	0,89±0,15	ПНДФ 14.1: 2:4.113-97	0,8-1,2
Хлориды	мг/дм ³	73,0±6,6	ПНДФ 14.1: 2.96-97	не более 350
Нитрит-ион	мг/дм ³	<0,003	ГОСТ 33045-2014	не более 3,3
Ион аммония	мг/дм ³	<0,05	ПНДФ 14.1: 2:4.262-10	не более 1,5
Нитрат-ион	мг/дм ³	1,47±0,26	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	не более 45
Сульфат-ион	мг/дм ³	138,4±13,8	ГОСТ 31940-2012	не более 500
Железо общее	мг/дм ³	<0,05	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3
Магний	мг/дм ³	7,3±0,7	ФР1.31.2002.00647	-
Кальций	мг/дм ³	117,3±7,6	РД 52.24.403-2018	-
Сумма ионов калия и натрия	мг/дм ³	40,1±8,0	РД 52.24.514-09	-
Медь	мг/дм ³	-	ГОСТ 4388-72	не более 1,0
Алюминий	мг/дм ³	-	ГОСТ 18165-2014	не более 0,5
АПВ	мг/дм ³	<0,01	ПНДФ 14.1:2:4.15-95	не более 0,5
Общая минерализация	мг/дм ³	574,0±51,7	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	не более 1000,0
Солевой состав	мг/дм ³	577,4±173,2	РД 52.24.514-09	-
Хлороформ	мг/дм ³	Менее 0,0006	ГОСТ 31951-2012	Не более 0,06
Протокол лабораторных испытаний № 01/2590-В от 08.09.2020г(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01. 20г	мг/дм ³	Менее 0,03	МВИ 01.02.117	Не более 0,1
Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,0001	ГОСТ 31858-2012	Не более 0,002
Протокол лабораторных испытаний № 02/2265-В от 03.09.2020г(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01.20г	мг/дм ³			
Гамма ГХГЦ	мг/дм ³			
Протокол лабораторных испытаний № 01/2591-В от 08.09.2020г (договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01.20г	мг/дм ³			

ДДТ Протокол лабораторных испытаний № 01/2591-В от 08.09.2020г(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01.20г	мг/дм3	Менее0,0001	ГОСТ 31858-2012	Не более0,002
ДДЕ Протокол лабораторных испытаний № 01/2591-В от 08.09.2020г(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01.20г	мг/дм3	Менее0,001	ГОСТ 31858-2012	Не более0,002
ДДД Протокол лабораторных испытаний № 01/2591-В от 08.09.2020г(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01.20г	мг/дм3	Менее0,001	ГОСТ 31858-2012	Не более0,002
2,4Д Протокол лабораторных испытаний № 01/2591-В от 08.09.2020г(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01.20г	мг/дм3	Менее0,0001	МУК 4.1.2270-07	Не более0,03
Кадмий Протокол лабораторных испытаний № 02/2314-В от 09.09.2020г(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01.2020г	мг/дм3	Менее0,0001	ГОСТ 31866-2012	Не более0,001
Мышьяк Протокол лабораторных испытаний № 02/2314-В от 09.09.2020г(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01.2020г	мг/дм3	Менее0,001	ГОСТ 31866-2012	Не более0,001
Ртуть Протокол лабораторных испытаний № 02/2314-В от 09.09.2020г(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01.2020г	мг/дм3	Менее0,00005	ГОСТ 31866-2012	Не более0,0005
Удельная суммарная α- активность Протокол лабораторных испытаний № 9538-В от 20.08.2020г(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 28.01.- 13/202 от 14.07.2020г)	БК/дм3	Менее0,01	МИ ФГУП ВНИИФТРИ от 28.07.2005г	0,2
Удельная суммарная β - активность Протокол лабораторных испытаний № 9538-В от 20.08.2020г.(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 28.01.- 13/202 от 14.07.2020г)	БК/дм3	Менее0,1	МИ «НТЦ Амплитуда» №40152.4Д362/01.00294- 2010 от30.05.2014г	1,0
Объемная активность ²²²Rn Протокол лабораторных испытаний № 9538-В от 20.08.2020г.(договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 28.01.- 13/202 от 14.07.2020г)	БК/л	Менее 0,348	МИ НТЦ «Нитон» от 02.06.2006г	60

2.МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Сведения о качестве питьевой воды, централизованных систем питьевого водоснабжения, подаваемой насосной станцией № 4(РО Каменский р-н в 1,5км на юг от пос. Углеродовский)
за III кв.2020г.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерений	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	0	МУК 4.2.1018-01	Не более 50
Колифаги	БОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие

Начальник ЛККПВ Л.И. Дядюшкина

Подпись 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Государственное унитарное предприятие Ростовской области

«Управление развития систем водоснабжения»

ГУКОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Сведения о качестве питьевой воды, централизованных систем питьевого водоснабжения,
подаваемой насосной станцией № 4(РО Каменский р-н в 1,5км на юг от пос. Углеродовский)
за IV квартал 2020г

Наименование определяемых показателей	Ед. измерен.	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5
Температура	град.	11,0±0,1	РД 52.24.496-2005	-
Запах при 20/60С ⁰	балл	1хл/1хл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Мутность	мг/дм ³	0,06±0,01	ПНДФ 14.1:2:4.213- 05	не более 1,5
Цветность	градус	3,6 ± 1,1	ГОСТ 31868-2012	не более 20
Водородный показатель	рН	7,95±0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6-9
Щелочность	ммоль/дм ³	3,3±0,4	ГОСТ 31957-2012	-
Общая жесткость	⁰ ж	5,6±0,8	ГОСТ 31954-2012	не более 7,0
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	1,35±0,27	ПНДФ 14.1: 2: 4. 154-99	не более 5,0
Активный хлор	мг/дм ³	0,81±0,14	ПНДФ 14.1: 2:4.113-97	0,8-1,2
Хлориды	мг/дм ³	64,4±5,8	ПНДФ 14.1: 2.96-97	не более 350
Нитрит-ион	мг/дм ³	<0,003	ГОСТ 33045-2014	не более 3,3
Ион аммония	мг/дм ³	0,10±0,03	ПНДФ 14.1: 2:4.262-10	не более 1,5
Нитрат-ион	мг/дм ³	1,74±0,31	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	не более 45
Сульфат-ион	мг/дм ³	120,0±12,0	ГОСТ 31940-2012	не более 500
Железо общее	мг/дм ³	0,07±0,02	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3
Магний	мг/дм ³	12,2±0,6	ФР1.31.2002.00647	-
Кальций	мг/дм ³	110,6±7,2	РД 52.24.403-2018	-
Сумма ионов калия и натрия	мг/дм ³	47,0±9,4	РД 52.24.514-09	-
Медь	мг/дм ³	0,08±0,02	ГОСТ 4388-72	не более 1,0
Алюминий	мг/дм ³	<0,04	ГОСТ 18165-2014	не более 0,5
АПВ	мг/дм ³	<0,01	ПНДФ 14.1:2:4.15-95	не более 0,5
Общая минерализация	мг/дм ³	551,0±49,6	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	не более 1000,0
Солевой состав	мг/дм ³	555,5±166,7	РД 52.24.514-09	-
Хлороформ Протокол лабораторных испытаний № 01/3215-В от 12.11.2020г договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01.20г	мг/дм ³	Менее 0,0006	ГОСТ 31951-2012	Не более 0,06
Нефтепродукты Протокол лабораторных испытаний № 02/2875-В от 11.11.2020г договор с ФБУЗ «ЦГи Э» № 185/60 от 20.01.20г	мг/дм ³	Менее 0,03	МВИ 01.02.117	Не более 0,1

2.МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Сведения о качестве питьевой воды, централизованных систем питьевого водоснабжения, подаваемой насосной станцией № 4(РО Каменский р-н в 1,5км на юг от пос. Углеродовский)
за IV кв.2020г.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерений	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	0	МУК 4.2.1018-01	Не более 50
Колифаги	БОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие

Начальник ЛККПВ Л.И. Дядюшкина

Подпись 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения»

**ФИЛИАЛ «ГУКОВО – ЗВЕРЕВСКИЙ»
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 529 от 14.03.2021г

- 1 Наименование организации (заявитель):** филиал «**Гуково-Зверевский**», РО г. Гуково, ул. Профильная,5
- 2 Юридический адрес:** 344112, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская д.21-23
Фактический адрес исполнителя: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная,5
- 3 Наименование пробы, место отбора:** вода питьевая отобранная по адресу: Каменский р-он, 1,5 км на юг от пос. Углеродовский, кран **4 насосной станции**, филиал «**Гуково-Зверевский**» · ГУП РО «УРСВ». Производственный контроль на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 4 Акт отбора № 71 | Время и дата отбора: | 12 час.50 мин. 12.03.2021г |
| 5 Кем отобрана проба: | пробоотборщик | Евсюкова Н.В. |
| 6 Кем доставлена проба: | пробоотборщик | Евсюкова Н.В. |
| 7 Кем принята проба: | инженер хим. анализа | Тищенко Л.Г. |
| | лаборант бак. анализа | Власова Л.А. |
- Условия доставки:** автотранспорт, сумка-холодильник
- Время доставки в ЛККПВ:** 15 час.30 мин.
- НД на метод отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных разводящих сетях».
- 8 НД регламентирующие объем лабораторных исследований:**
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 12.03.2021г в 15 час 30 мин.

Регистрационный № 529 образца в журнале лаборатории, № 529 протокола исследований.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерен.	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5
Температура	град.	10,0±0,1	РД 52.24.496-2005	-
Запах при 20/60С ⁰	балл	1хл/1хл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Мутность	мг/дм ³	0,0	ПНДФ 14.1:2:4.213- 05	не более 1,5
Цветность	градус	0,4 ± 0,1	ГОСТ 31868-2012	не более 20
Водородный показатель	pH	8,0±0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6-9
Щелочность	ммоль/дм ³	3,4±0,4	ГОСТ 31957-2012	-
Общая жесткость	⁰ ж	6,8±1,0	ГОСТ 31954-2012	не более 7,0
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	1,16±0,23	ПНДФ 14.1: 2: 4. 154-99	не более 5,0
Общий хлор	мг/дм ³	0,87±0,16	ПНДФ 14.1: 2:4.113-97	0,8-1,2
Хлориды	мг/дм ³	69,8±6,3	ПНДФ 14.1: 2.96-97	не более 350
Нитрит-ион	мг/дм ³	0,007±0,004	ГОСТ 33045-2014	не более 3,3

Ион аммония	мг/дм ³	0,08±0,02	ПНДФ 14.1: 2:4.262-10	не более 1,5
Нитрат-ион	мг/дм ³	1,82±0,33	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	не более 45
Сульфат-ион	мг/дм ³	122,4±12,4	ГОСТ 31940-2012	не более 500
Железо общее	мг/дм ³	0,09±0,02	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3
Магний	мг/дм ³	13,4±0,7	ФР1.31.2002.00647	-
Кальций	мг/дм ³	113,7±7,4	РД 52.24.403-2018	-
Сумма ионов калия и натрия	мг/дм ³	25,9±5,2	РД 52.24.514-09	-
Медь	мг/дм ³	-	ГОСТ 4388-72	не более 1,0
Алюминий	мг/дм ³	-	ГОСТ 18165-2014	не более 0,5
АПВ	мг/дм ³	<0,01	ПНДФ 14.1:2:4.15-95	не более 0,5
Нефтепродукты	мг/дм ³	<0,04	ФР1.31.2011.11313	не более 0,1
Общая минерализация	мг/дм ³	556,0±50,0	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	не более 1000,0
Солевой состав	мг/дм ³	552,6±165,8	РД 52.24.514-09	-

2.МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Дата и время поступления пробы питьевой воды: 12.03.2021г в 15 час 30 мин.

Регистрационный № 529 образца в журнале лаборатории, № 529 протокола исследований.

Вода питьевая отобранная по адресу: Каменский р-он, 1,5 км на юг от пос. Углеродовский, кран 4 насосной станции, филиал « Гуково-Зверевский» ГУП РО «УРСВ».

Наименование определяемых показателей	Ед. измерений	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	0	МУК 4.2.1018-01	Не более 50
Колифаги	БОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие

Начальник ЛККПВ Л.И. Дядюшкина

Подпись



3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФШ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

« 10 » 01 2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 22/21 от «10» января 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ПУ «Зверевский» ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко, 15
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 08.01.2021 г., 13 час. 00 мин.
6. **Акт отбора №** -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:** пробы отобраны и доставлены заявителем
7. **Цель отбора:** заявка № 11494 от 08.06.20 г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** х. Малое Зверево, ул. Колхозная 117, кран потребителя;
х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская водом. узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный водомерный узел
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 080121СМ39, 080121СМ40, 080121СМ41,
080121СМ42, 080121СМ43, 080121СМ44

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 080121СМ39, регистрационный номер в журнале 39: х. Малое Звереве, ул. Колхозная, 117 кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080121СМ40, регистрационный номер в журнале 40: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080121СМ41, регистрационный номер в журнале 41: п. Первомайский, ул. Рижская, водом. узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080121СМ42, регистрационный номер в журнале 42: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080121СМ43, регистрационный номер в журнале 43: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080121СМ44, регистрационный номер в журнале 44: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Бактериологические исследования					
код пробы 080121СМ39, регистрационный номер в журнале 39: х. Малое Звереве, ул. Колхозная, 117 кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
код пробы 080121СМ40, регистрационный номер в журнале 40: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080121СМ41, регистрационный номер в журнале 41: п. Первомайский, ул. Рижская, водом. узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080121СМ42, регистрационный номер в журнале 42: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080121СМ43, регистрационный номер в журнале 43: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080121СМ44, регистрационный номер в журнале 44: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер - химик	Никитина Ю.О.	
Бактериолог	Маврина О.В.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	

Ответственный за оформление данного протокола:
Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы
Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись

11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д. 1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФШ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 145/21 от «29» января 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ПУ «Зверевский» ГУП РО «УРСВ»

2. **Юридический адрес:** 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко, 15

3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая

4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -

5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 27.01.2021 г., 14 час. 40 мин.

6. **Акт отбора №** -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. **Цель отбора:** заявка № 20709 от 30.12.20 г.

8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. **НД на методику отбора:** -

10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. **Дополнительные сведения:** код пробы 270121CM374, 270121CM375, 270121CM376, 270121CM377, 270121CM378, 270121CM379, 270121CM380

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

код пробы 270121СМ374, регистрационный номер в журнале 374: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,3 ± 2,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 270121СМ375, регистрационный номер в журнале 375: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 270121СМ376, регистрационный номер в журнале 376: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,7 ± 1,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 270121СМ377, регистрационный номер в журнале 377: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,0 ± 1,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 270121СМ378, регистрационный номер в журнале 378: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 270121СМ379, регистрационный номер в журнале 379: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
4	Цветность	5,7 ± 2,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 270121СМ380, регистрационный номер в журнале 380: п. Молодежный, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 2,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 270121СМ374, регистрационный номер в журнале 374: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270121СМ375, регистрационный номер в журнале 375: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270121СМ376, регистрационный номер в журнале 376: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270121СМ377, регистрационный номер в журнале 377: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел


1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270121СМ378, регистрационный номер в журнале 378: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 270121СМ379, регистрационный номер в журнале 379: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 270121СМ380, регистрационный номер в журнале 380: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер - химик	Цедрик Е.Н.	
Бактериолог	Белова М.В.	
Бактериолог	Маврина О.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

17

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
ФШ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
«22» 02 2021 г.
М. п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 231/21 от «12» февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 10.02.2021 г., 12 час. 45 мин.
6. **Акт отбора №** -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:** пробы отобраны и доставлены заявителем
7. **Цель отбора:** заявка № 12-П от 26.01.21 г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 100221CM609, 100221CM610, 100221CM611, 100221CM612, 100221CM613, 100221CM614, 100221CM615

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 100221СМ609, регистрационный номер в журнале 609: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100221СМ610, регистрационный номер в журнале 610: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100221СМ611, регистрационный номер в журнале 611: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100221СМ612, регистрационный номер в журнале 612: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100221СМ613, регистрационный номер в журнале 613: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100221СМ614, регистрационный номер в журнале 614: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 100221СМ615, регистрационный номер в журнале 615: п. Молодежный, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 100221СМ609, регистрационный номер в журнале 609: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 100221СМ610, регистрационный номер в журнале 610: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 100221СМ611, регистрационный номер в журнале 611: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


код пробы 100221СМ612, регистрационный номер в журнале 612: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 100221СМ613, регистрационный номер в журнале 613: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

1	2	3	4	5	6
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 100221СМ614, регистрационный номер в журнале 614: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 100221СМ615, регистрационный номер в журнале 615: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		Ф.И.О.	Подпись
Должность			
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)		Тищенко С.А.	
Бактериолог		Лобанова Н.Н.	
Бактериолог		Зимарина А.М.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места нахождения юридического лица: 344112, г.Ростов-на-Дону, ул.Новомосковская, д.21-23, офис 412

Адрес места нахождения филиала: 346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120

Адрес места осуществления деятельности: Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А,
тел.8(8636) 22-94-91

fhlaboratoria@guproursv.ru

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21AY75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лабораторий
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

«20» _____ 2022 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 287/22 от «20» февраля 2022г.

1. **Наименование, место нахождения (регистрации), телефон заказчика:** филиал «Гуково-Зверевский» ГУП РО «УРСВ», 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5, телефон +7-909-406-17-14

2. **Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации):** ГУП РО «УРСВ», 344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д. 21-23, офис 412

3. **Наименование проб (образцов):** вода питьевая

4. **Изготовитель:** -

4.1 **Юридический адрес изготовителя:** -

4.2 **Фактический адрес изготовителя:** -

5. **Дата, время начала и окончания отбора проб (образцов):** -

6. **Дата и время доставки проб (образцов) в ИЛ:** «18» февраля 2022г., 11 час 48 мин

7. **Акт отбора №** -

8. **Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы (образцы):** пробы (образцы) отобраны и доставлены заказчиком

9. **Цель отбора:** заявка № 2698-П от 30.12.21г.

10. **Место отбора проб (образцов):** г.Зверево: ул.Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров, п.Первомайский, ул.Рижская (водомерный узел); х.Молоканский, ул.Придорожная (администрация); х.Холодный Плес, ул.Комарова, 3, кран потребителя; х.Михайловка, ул.Доброхотских, 19, кран потребителя; п.Молодежный (водомерный узел)

11. **НД на методику отбора:** -

12. **Дополнения, отклонения или исключения из метода:** -

13. **Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-**

14. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, в термоконтейнере с хладоэлементами

15. **Коды проб (образцов):** 180222CM717, 180222CM718, 180222CM719, 180222CM720, 180222CM721, 180222CM722

16. **Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора и доставки несет филиал «Гуково-Зверевский» ГУП РО «УРСВ»

17. Сведения об оборудовании (средства измерений, испытательное оборудование), которое использовалось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование оборудования, заводской номер	Сведения о поверке/аттестации/калибровке	
	Номер	Срок поверки/аттестации/калибровки
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7, исп.ИВТМ-7 МД-5 зав.№51607	свидетельство о поверке №С-ВР/22-03-2021/47496308	от 22.03.2021г. до 21.03.2022г.
Центрифуга лабораторная ПЭ-6900 зав.№6K9P1080	аттестат №019519	от 17.05.2021г. до 16.05.2022г.
Спектрофотометр UNICO 1201 зав.№ WP 1208 1208 067	свидетельство о поверке №С-ВР/17-05-021/67600018	от 17.05.2021г. до 16.05.2022г.
Термостат ТСО-1/80 зав.№4665	аттестат №019610	от 11.08.2021г. до 10.08.2022г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-6М зав.№43	знак поверки на оборудовании	от марта 2020г. до марта 2023г.
Инкубатор модель УТ-2080 зав.№111526	аттестат №019607	от 11.08.2021г. до 10.08.2022г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-6М зав.№95	знак поверки на оборудовании	от марта 2020г. до марта 2023г.
Термостат ТСО-1/80 зав.№37986	аттестат №019608	от 11.08.2021г. до 10.08.2022г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-6М зав.№97	знак поверки на оборудовании	от марта 2020г. до марта 2023г.
рН-метр-милливольтметр «рН-150МИ» в комплекте с электродом ЭСК-10603/7зав.№0479	свидетельство о поверке №С-ВР/03-08-2021/83914351	от 03.08.2021г. до 02.08.2022г.
электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603/7 зав.№17124	свидетельство о поверке №С-ВР/03-08-2021/83914349	от 03.08.2021г. до 02.08.2022г.
Весы электронные ЕК-300i зав. №P1883438	свидетельство о поверке №С-ВР/13-08-021/87246390	от 13.08.2021г. до 12.08.2022г.
Стерилизатор паровой ВК-75-01 зав.№01790411-1	аттестат №019612	от 11.08.2021г. до 10.08.2022г.
Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ зав.№23529	аттестат №019611	от 11.08.2021г. до 10.08.2022г.
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ зав.№32412	аттестат №019517	от 17.05.2021г. до 16.05.2022г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 18.02.2022 г.					
код пробы 180222СМ717, регистрационный номер в журнале 717: г.Зверево: ул.Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	8,4 ± 3,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

1	2	3	4	5	6
код пробы 180222СМ718, регистрационный номер в журнале 718: п. Первомайский, ул. Рижская (водомерный узел)					
1	Интенсивность запаха при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	$8,7 \pm 3,5$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 180222СМ719, регистрационный номер в журнале 719: х. Молоканский, ул. Придорожная (администрация)					
1	Интенсивность запаха при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	$9,4 \pm 3,8$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 180222СМ720, регистрационный номер в журнале 720: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	$8,0 \pm 3,2$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 180222СМ721, регистрационный номер в журнале 721: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	$7,7 \pm 3,1$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 180222СМ722, регистрационный номер в журнале 722: х п. Молодежный (водомерный узел)					
1	Интенсивность запаха при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1

1	2	3	4	5	6
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	9,8 ± 3,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Микробиологические исследования

Дата проведения исследований: 18.02.2022 г. – 20.02.2022 г.

код пробы 180222СМ717, регистрационный номер в журнале 717: г.Зверево: ул.Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	менее 0,33	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 0,33	не нормируется	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2

код пробы 180222СМ718, регистрационный номер в журнале 718: п. Первомайский, ул. Рижская (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	менее 0,33	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 0,33	не нормируется	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2


код пробы 180222СМ719, регистрационный номер в журнале 719: х. Молоканский, ул. Придорожная (администрация)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерий	менее 0,33	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 0,33	не нормируется	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2

код пробы 180222СМ720, регистрационный номер в журнале 720: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	менее 0,33	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 0,33	не нормируется	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.

1	2	3	4	5	6
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 180222СМ721, регистрационный номер в журнале 721: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	менее 0,33	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 0,33	не нормируется	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 180222СМ722, регистрационный номер в журнале 722: х п. Молодежный (водомерный узел)					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	менее 0,33	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 0,33	не нормируется	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству(уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	
Бактериолог	Белова М.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Интерпретация результатов испытаний:

Пробы (образцы) питьевой воды, отобранные по адресам: г.Зверево, ул.Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров, п. Первомайский, ул.Рижская (водомерный узел); х.Молоканский, ул.Придорожная (администрация); х.Холодный Плес, ул.Комарова, 3, кран потребителя; х.Михайловка, ул.Доброхотских, 19, кран потребителя; п. Молодежный (водомерный узел), по исследованным санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» ограничивает ответственность лаборатории, так как не осуществляла отбор и доставку в ИЛ проб (образцов), поэтому полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком пробам (образцам).

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

Конец протокола лабораторных испытаний № 287/22 от 20.02.2022г.

24

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФЦ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 329/21 от «28» февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 26.02.2021 г., 13 час. 10 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.21 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 260221CM863, 260221CM864, 260221CM865, 260221CM866, 260221CM867, 260221CM868, 260221CM869

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 260221СМ863, регистрационный номер в журнале 863: г. Звереве, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Звереве					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260221СМ864, регистрационный номер в журнале 864: х. Малое Звереве, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260221СМ865 регистрационный номер в журнале 865: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260221СМ866, регистрационный номер в журнале 866: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260221СМ867, регистрационный номер в журнале 867: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260221СМ868, регистрационный номер в журнале 868: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,3 ± 2,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 260221СМ869, регистрационный номер в журнале 869: п. Молодежный, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 260221СМ863, регистрационный номер в журнале 863: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260221СМ864, регистрационный номер в журнале 864: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260221СМ865, регистрационный номер в журнале 865: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260221СМ866, регистрационный номер в журнале 866: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260221СМ867, регистрационный номер в журнале 867: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260221СМ868, регистрационный номер в журнале 868: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260221СМ869, регистрационный номер в журнале 869: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	
Бактериолог	Зимарина А.М.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись

80

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AY75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФЦ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

« 14 » 03 2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 408/21 от «14» марта 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 12.03.2021 г., 12 час. 10 мин.
6. **Акт отбора №** -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:** пробы отобраны и доставлены заявителем
7. **Цель отбора:** заявка № 12-П от 26.01.21 г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 120321СМ1065, 120221СМ1066, 120221СМ1067, 120221СМ1068, 120221СМ1069, 120221СМ1070, 120221СМ1071

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

код пробы 120221СМ1065, регистрационный номер в журнале 1065: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,7 ± 3,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120221СМ1066, регистрационный номер в журнале 1066: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	9,0 ± 3,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120221СМ1067, регистрационный номер в журнале 1067: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	8,3 ± 3,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120221СМ1068, регистрационный номер в журнале 1068: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	11,7 ± 2,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120221СМ1069, регистрационный номер в журнале 1069: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	9,7 ± 3,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120221СМ1070, регистрационный номер в журнале 1070: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	10,3 ± 2,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120221СМ1071, регистрационный номер в журнале 1071: п. Молодежный, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	8,3 ± 3,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 120221СМ1065, регистрационный номер в журнале 1065: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 120221СМ1066, регистрационный номер в журнале 1066: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 120221СМ1067, регистрационный номер в журнале 1067: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 120221СМ1068, регистрационный номер в журнале 1068: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 120221СМ1069, регистрационный номер в журнале 1069: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

1	2	3	4	5	6
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 120221СМ1070, регистрационный номер в журнале 1070: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 120221СМ1071, регистрационный номер в журнале 1071: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Белова М. В.	
Бактериолог	Маврина О. В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д. 1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории
ФНЦ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.

« 30 » 03 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 501/21 от «30» марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 28.03.2021 г., 13 час. 05 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.21 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. ПД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 280321CM1282, 280321CM1283, 280321CM1284, 280321CM1285, 280321CM1286, 280321CM1287, 280321CM1288

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 28.03.2021 г.					
код пробы 280321СМ1282, регистрационный номер в журнале 1282: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280321СМ1283, регистрационный номер в журнале 1283: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280321СМ1284, регистрационный номер в журнале 1284: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280321СМ1285, регистрационный номер в журнале 1285: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280321СМ1286, регистрационный номер в журнале 1286: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Собинко Ю. В. 2021 г.

Полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
код пробы 280321СМ1287, регистрационный номер в журнале 1287: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3. кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 280321СМ1288, регистрационный номер в журнале 1288: п. Молодежный, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 28.03.2021 г. – 30.03.2021 г.

код пробы 280321СМ1282, регистрационный номер в журнале 1282: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 280321СМ1283, регистрационный номер в журнале 1283: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 280321СМ1284, регистрационный номер в журнале 1284: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 280321СМ1285, регистрационный номер в журнале 1285: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

1	2	3	4	5	6
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 280321СМ1286, регистрационный номер в журнале 1286: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 280321СМ1287, регистрационный номер в журнале 1287: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 280321СМ1288, регистрационный номер в журнале 1288: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Белова М. В.	
Бактериолог	Маврина О. В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

48

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д. 1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории
ФЦ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.

« 11 » 04 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 580/21 от «11» апреля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 09.04.2021 г., 13 час. 15 мин.
6. **Акт отбора №** -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:** пробы отобраны и доставлены заявителем
7. **Цель отбора:** заявка № 12-П от 26.01.21 г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 090421СМ1494, 090421СМ1495, 090421СМ1496, 090421СМ1497, 090421СМ1498, 090421СМ1499, 090421СМ1500

Общее количество страниц: 4; страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

Дата проведения исследований: 09.04.2021г.

код пробы 090421СМ1494, регистрационный номер в журнале 1494: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 090421СМ1495, регистрационный номер в журнале 1495: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 090421СМ1496, регистрационный номер в журнале 1496: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 090421СМ1497, регистрационный номер в журнале 1497: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 090421СМ1498, регистрационный номер в журнале 1498: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Общее количество страниц 4: страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия И.И. Филиппова «Шахтинский» ГУП РСФСР

1	2	3	4	5	6
код пробы 090421СМ1499, регистрационный номер в журнале 1499: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 090421СМ1500, регистрационный номер в журнале 1500: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 09.04.2021 г. - 11.04.2021 г.

код пробы 090421СМ1494, регистрационный номер в журнале 1494: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 090421СМ1495, регистрационный номер в журнале 1495: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 090421СМ1496, регистрационный номер в журнале 1496: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 090421СМ1497, регистрационный номер в журнале 1497: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

Общее количество страниц: 4; страница 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия И.И. Филиппова «И.И. Филиппов» (УИ) (И) (УИ) (И)

1	2	3	4	5	6
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 090421СМ1498, регистрационный номер в журнале 1498: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


код пробы 090421СМ1499, регистрационный номер в журнале 1499: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 090421СМ1500, регистрационный номер в журнале 1500: п. Молодежный, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Белова М. В.	
Бактериолог	Маврина О. В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

Общее количество страниц 4; страница 4

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИД филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРС»

47

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
ФИЛ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
« 26 » 04 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 671/21 от «26» апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 24.04.2021 г., 12 час. 06 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.21 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 240421CM1725, 240421CM1726, 240421CM1727, 240421CM1728, 240421CM1729, 240421CM1730, 240421CM1731

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 24.04.2021г.					
код пробы 240421СМ1725, регистрационный номер в журнале 1725: г. Зверево, ул. Макаренко, 15. выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,0 ± 2,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,61 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 240421СМ1726, регистрационный номер в журнале 1726: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117. кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,7 ± 2,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,58 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 240421СМ1727, регистрационный номер в журнале 1727: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,0 ± 2,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,64 ± 0,13	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 240421СМ1728, регистрационный номер в журнале 1728: п. Первомайский, ул. Рижская. водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,3 ± 2,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,61 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 240421СМ1729, регистрационный номер в журнале 1729: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19. кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,3 ± 2,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,58 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 240421СМ1730, регистрационный номер в журнале 1730: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3. кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,7 ± 2,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,64 ± 0,13	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 240421СМ1731, регистрационный номер в журнале 1731: п. Молодежный, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,7 ± 3,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,61 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 24.04.2021г.- 26.04.2021г

код пробы 240421СМ1725, регистрационный номер в журнале 1725: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 240421СМ1726, регистрационный номер в журнале 1726: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 240421СМ1727, регистрационный номер в журнале 1727: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 240421СМ1728, регистрационный номер в журнале 1728: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Общее количество страниц 4, страница 3

код пробы 240421СМ1729, регистрационный номер в журнале 1729: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19.
кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
1	2	3	4	5	6
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


код пробы 240421СМ1730, регистрационный номер в журнале 1730: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3.
кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 240421СМ1731, регистрационный номер в журнале 1731: п. Молодежный, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Белова М. В.	
Инженер-химик	Бабиченко А.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

55

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д. 1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФШ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

« 14 » 05 2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 772/21 от «14» мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 12.05.2021 г., 12 час. 00 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.21 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 120521СМ1961, 120521СМ1962, 120521СМ1963, 120521СМ1964, 120521СМ1965, 120521СМ1966, 120521СМ1967

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

Дата проведения исследований: 12.05.2021г.

код пробы 120521СМ1961, регистрационный номер в журнале 1961: г. Зверево, ул. Макаренко, 15; выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,0 ± 0,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120521СМ1962, регистрационный номер в журнале 1962: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120521СМ1963, регистрационный номер в журнале 1963: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120521СМ1964, регистрационный номер в журнале 1964: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120521СМ1965, регистрационный номер в журнале 1965: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120521СМ1966, регистрационный номер в журнале 1966: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Общее количество страниц: 4; страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИД филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120521СМ1967, регистрационный номер в журнале 1967: п. Молодежный, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 12.05.2021г.- 14.05.2021г.

код пробы 120521СМ1961, регистрационный номер в журнале 1961: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 120521СМ1962, регистрационный номер в журнале 1962: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 120521СМ1963, регистрационный номер в журнале 1963: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 120521СМ1964, регистрационный номер в журнале 1964: п. Первомайский, ул. Рижская, 3, водомерный узел


1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Общее количество страниц 4; страница 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

1	2	3	4	5	6
код пробы 120521СМ1965, регистрационный номер в журнале 1965: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 120521СМ1966, регистрационный номер в журнале 1966: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 120521СМ1967, регистрационный номер в журнале 1967: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	
Инженер-химик	Бабиченко А.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

68

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
ФИЛ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.

« 30 » 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 866/21 от «30» мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 28.05.2021 г., 12 час. 10 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.21 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 280521CM2216, 280521CM2217, 280521CM2218, 280521CM2219, 280521CM2220, 280521CM2221, 280521CM2222

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 28.05.2021г.					
код пробы 280521СМ2216, регистрационный номер в журнале 2216: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280521СМ2217, регистрационный номер в журнале 2217: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 2,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280521СМ2218, регистрационный номер в журнале 2218: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,3 ± 2,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280521СМ2219, регистрационный номер в журнале 2219: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280521СМ2220, регистрационный номер в журнале 2220: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,7 ± 2,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280521СМ2221, регистрационный номер в журнале 2221: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Общее количество страниц 4; страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,0 ± 2,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 280521СМ2222, регистрационный номер в журнале 2222: п. Молодежный, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 28.05.2021г.- 30.05.2021г.

код пробы 280521СМ2216, регистрационный номер в журнале 2216: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 280521СМ2217, регистрационный номер в журнале 2217: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 280521СМ2218, регистрационный номер в журнале 2218: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 280521СМ2219, регистрационный номер в журнале 2219: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 280521СМ2220, регистрационный номер в журнале 2220: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

1	2	3	4	5	6
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 280521СМ2221, регистрационный номер в журнале 2221: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 280521СМ2222, регистрационный номер в журнале 2222: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	
Бактериолог	Белова М.В.	
Инженер-химик	Бабиченко А.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

64

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории
ФШ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 920/21 от «07» июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 05.06.2021 г., 11 час. 20 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.21 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя: х. Молаканский, администрация, кран потребителя: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя: п. Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 050621CM2341, 050621CM2342, 050621CM2343, 050621CM2344, 050621CM2345, 050621CM2346, 050621CM2347

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 05.06.2021 г.					
код пробы 050621СМ2341, регистрационный номер в журнале 2341: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050621СМ2342, регистрационный номер в журнале 2342: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,0 ± 1,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050621СМ2343, регистрационный номер в журнале 2343: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050621СМ2344, регистрационный номер в журнале 2344: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050621СМ2345, регистрационный номер в журнале 2345: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050621СМ2346, регистрационный номер в журнале 2346: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Общее количество страниц 4; страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 050621СМ2347, регистрационный номер в журнале 2347: п. Молодежный, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 05.06.2021г.- 07.06.2021г.

код пробы 050621СМ2341, регистрационный номер в журнале 2341: г. Зверев, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверев

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050621СМ2342, регистрационный номер в журнале 2342: х. Малое Зверев, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050621СМ2343, регистрационный номер в журнале 2343: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050621СМ2344, регистрационный номер в журнале 2344: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел


1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050621СМ2345, регистрационный номер в журнале 2345: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

1	2	3	4	5	6
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 050621СМ2346, регистрационный номер в журнале 2346: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 050621СМ2347, регистрационный номер в журнале 2347: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Бактериолог	Маврина О.В.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	
Инженер-химик	Бабиченко А.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

 Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

69

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории
Филиала ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 964/21 от «14» июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 12.06.2021 г., 12 час. 05 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.21 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 120621CM2450, 120621CM2451, 120621CM2452, 120621CM2453, 120621CM2454, 120621CM2455, 120621CM2456

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

Дата проведения исследований: 12.06.2021 г.

код пробы 120621СМ2450, регистрационный номер в журнале 2450: г. Зверево, ул. Макаренко, 15. выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120621СМ2451, регистрационный номер в журнале 2451: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117. кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120621СМ2452, регистрационный номер в журнале 2452: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120621СМ2453, регистрационный номер в журнале 2453: п. Первомайский, ул. Рижская. водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120621СМ2454, регистрационный номер в журнале 2454: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19. кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120621СМ2455, регистрационный номер в журнале 2455: х. Холодный Плещ, ул. Комарова, 3. кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Общее количество страниц 4: страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 120621CM2456, регистрационный номер в журнале 2456: п. Молодежный, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 12.06.2021г.- 14.06.2021г.

код пробы 120621CM2450, регистрационный номер в журнале 2450: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 120621CM2451, регистрационный номер в журнале 2451: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 120621CM2452, регистрационный номер в журнале 2452: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 120621CM2453, регистрационный номер в журнале 2453: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 120621CM2454, регистрационный номер в журнале 2454: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

1	2	3	4	5	6
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 120621СМ2455, регистрационный номер в журнале 2455: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 120621СМ2456, регистрационный номер в журнале 2456: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	
Бактериолог	Белова М.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

43

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guprousv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AY75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.
« 04 » 2021 г.
М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1123/21 от «11» июля 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 09.07.2021г., 12 час 55 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образец отобран и доставлен
заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 090721CM2819, 090721CM2820, 090721CM2821, 090721CM2822, 090721CM2823, 090721CM2824, 090721CM2825

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

Дата проведения исследований: 09.07.2021 г.

код пробы 090721СМ2819, регистрационный номер в журнале 2819: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 2,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 090721СМ2820, регистрационный номер в журнале 2820: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 090721СМ2821, регистрационный номер в журнале 2821: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,0 ± 1,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 090721СМ2822, регистрационный номер в журнале 2822: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 090721СМ2823, регистрационный номер в журнале 2823: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя


1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 090721СМ2824, регистрационный номер в журнале 2824: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$5,0 \pm 2,0$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 090721СМ2825, регистрационный номер в журнале 2825: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$3,0 \pm 1,2$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 09.07.2021 г. – 11.07.2021 г.					
код пробы 090721СМ2819, регистрационный номер в журнале 2819: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 090721СМ2820, регистрационный номер в журнале 2820: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 090721СМ2821, регистрационный номер в журнале 2821: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 090721СМ2822, регистрационный номер в журнале 2822: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 090721СМ2823, регистрационный номер в журнале 2823: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 090721СМ2824, регистрационный номер в журнале 2824: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 090721СМ2825, регистрационный номер в журнале 2825: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Маврина О.В.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н. подпись 

49

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)

346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91

fhlaboratoria@guproursv.ru,

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории

филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

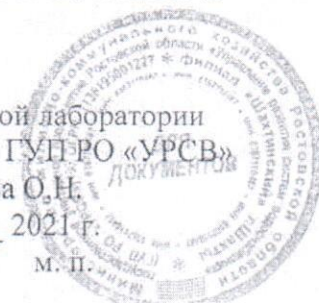
Гальцева О.Н.

«14»

04

2021 г.

М. П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1206/21 от «27» июля 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 25.07.2021г., 11 час 40 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образец отобран и доставлен
заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Звереве: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Звереве; х. Малое Звереве, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 250721CM3026, 250721CM3027, 250721CM3028, 250721CM3029, 250721CM3030, 250721CM3031, 250721CM3032

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

Дата проведения исследований: 25.07.2021 г.

код пробы 250721СМ3026, регистрационный номер в журнале 3026: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 250721СМ3027, регистрационный номер в журнале 3027: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 250721СМ3028, регистрационный номер в журнале 3028: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 250721СМ3029, регистрационный номер в журнале 3029: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,0 ± 1,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 250721СМ3030, регистрационный номер в журнале 3030: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 250721СМ3031, регистрационный номер в журнале 3031: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя

	2	3	4	5	6
	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250721СМ3032, регистрационный номер в журнале 3032: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Микробиологические исследования

Дата проведения исследований: 25.07.2021 г. – 27.07.2021 г.

код пробы 250721СМ3026, регистрационный номер в журнале 3026: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 250721СМ3027, регистрационный номер в журнале 3027: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

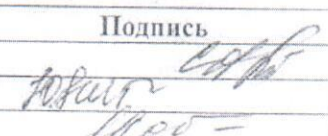
код пробы 250721СМ3028, регистрационный номер в журнале 3028: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 250721СМ3029, регистрационный номер в журнале 3029: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250721СМ3030, регистрационный номер в журнале 3030: х. Михайловка, ул. Доброхотских, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250721СМ3031, регистрационный номер в журнале 3031: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250721СМ3032, регистрационный номер в журнале 3032: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Инженер-химик	Никитина Ю.О.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н. подпись 

79

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AY75

M. P.



№ 1206/21 от «27» июля 2021г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 25.07.2021 г.					
код пробы 250721СМ3026, регистрационный номер в журнале 3026: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250721СМ3027, регистрационный номер в журнале 3027: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250721СМ3028, регистрационный номер в журнале 3028: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250721СМ3029, регистрационный номер в журнале 3029: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,0 ± 1,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250721СМ3030, регистрационный номер в журнале 3030: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250721СМ3031, регистрационный номер в журнале 3031: х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 250721СМ3032, регистрационный номер в журнале 3032: п. Молодежный, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Микробиологические исследования

Дата проведения исследований: 25.07.2021 г. – 27.07.2021 г.

код пробы 250721СМ3026, регистрационный номер в журнале 3026: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 250721СМ3027, регистрационный номер в журнале 3027: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01



код пробы 250721СМ3028, регистрационный номер в журнале 3028: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 250721СМ3029, регистрационный номер в журнале 3029: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250721СМ3030, регистрационный номер в журнале 3030: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250721СМ3031, регистрационный номер в журнале 3031: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250721СМ3032, регистрационный номер в журнале 3032: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Инженер-химик	Никитина Ю.О.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н. подпись 

89

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guprousv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AY75

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.начальника испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

 Тищенко С.А. для
«17» 2021 г.

м. п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1325/21 от «17» августа 2021г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
- 2.1. **Фактический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 15.08.2021г., 12 час 35 мин
6. **Акт отбора** -
- 6.1 **Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец):** образцы отобраны и доставлены заказчиком
7. **Цель отбора:** заявка №12-П от 26.01.2021г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 150821CM3343, 150821CM3344, 150821CM3345, 150821CM3346, 150821CM3347, 150821CM3348, 150821CM3349

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 15.08.2021 г.					
код пробы 150821СМ3343, регистрационный номер в журнале 3343: г. Зверевое, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверевое					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 150821СМ3344, регистрационный номер в журнале 3344: х. Малое Зверевое, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 150821СМ3345, регистрационный номер в журнале 3345: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 150821СМ3346, регистрационный номер в журнале 3346: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 150821СМ3347, регистрационный номер в журнале 3347: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 150821СМ3348, регистрационный номер в журнале 3348: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 150821СМ3349, регистрационный номер в журнале 3349: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Микробиологические исследования

Дата проведения исследований: 15.08.2021 г. – 17.08.2021 г.

код пробы 150821СМ3343, регистрационный номер в журнале 3343: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 150821СМ3344, регистрационный номер в журнале 3344: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


код пробы 150821СМ3345, регистрационный номер в журнале 3345: х. Молаканский, администрация, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 150821СМ3346, регистрационный номер в журнале 3346: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 150821СМ3347, регистрационный номер в журнале 3347: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 150821СМ3348, регистрационный номер в журнале 3348: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 150821СМ3349, регистрационный номер в журнале 3349: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Цедрик К.Н.	
Бактериолог	Маврина О.В.	
Бактериолог	Белова М.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

И. о. начальника испытательной лаборатории Тищенко С.А.

подпись 

344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guprousv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.начальника испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

« 27 » 08 2021 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1389/21 от «27» августа 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 25.08.2021г., 12 час 40 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образцы отобраны и доставлены заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г.Зверево: ул.Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г.Зверево; х.Малое Зверево, ул.Колхозная, 117, кран потребителя; х.Молаканский, администрация, кран потребителя; п.Первомайский, ул.Рижская, водомерный узел; х.Михайловка, ул.Доброхотских, 19, кран потребителя; х.Холодный Плёс, ул.Комарова, 3, кран потребителя; п.Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 250821СМ3491, 250821СМ3492, 250821СМ3493, 250821СМ3494, 250821СМ3495, 250821СМ3496, 250821СМ3497

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 25.08.2021 г.					
код пробы 250821СМ3491, регистрационный номер в журнале 3491: г.Зверево, ул.Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250821СМ3492, регистрационный номер в журнале 3492: х.Малое Зверево, ул.Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250821СМ3493, регистрационный номер в журнале 3493: х.Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250821СМ3494, регистрационный номер в журнале 3494: п.Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250821СМ3495, регистрационный номер в журнале 3495: х.Михайловка, ул.Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250821СМ3496, регистрационный номер в журнале 3496: х.Холодный Плес, ул.Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250821СМ3497, регистрационный номер в журнале 3497: п.Молодежный, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 2,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 25.08.2021 г. – 27.08.2021 г.					
код пробы 250821СМ3491, регистрационный номер в журнале 3491: г.Зверево, ул.Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250821СМ3492, регистрационный номер в журнале 3492: х.Малое Зверево, ул.Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250821СМ3493, регистрационный номер в журнале 3493: х.Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250821СМ3494, регистрационный номер в журнале 3494: п.Первомайский, ул.Рижская, водомерный узел					
1	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250821СМ3495, регистрационный номер в журнале 3495: х.Михайловка, ул.Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250821СМ3496, регистрационный номер в журнале 3496: х.Холодный Плёс, ул.Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250821СМ3497, регистрационный номер в журнале 3497: п.Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Бактериолог	Маврина О.В.	
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанный образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

И. о. начальника испытательной лаборатории Тищенко С.А.


подпись 

100

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guproursv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»


Гальцева О.Н.
« 05 » 09 2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1444/21 от «05» сентября 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 05.09.2021г., 11 час 15 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образцы отобраны и доставлены заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 050921C3647, 050921C3648, 050921C3649, 050921C3650, 050921C3651, 050921C3652, 050921C3653

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 05.09.2021 г.					
код пробы 050921С3647, регистрационный номер в журнале 3647: г. Зверев, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверев					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050921С3648, регистрационный номер в журнале 3648: х. Малое Зверев, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050921С3649, регистрационный номер в журнале 3649: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050921С3650, регистрационный номер в журнале 3650: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050921С3651, регистрационный номер в журнале 3651: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050921С3652, регистрационный номер в журнале 3652: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$1,7 \pm 0,7$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050921С3653, регистрационный номер в журнале 3653: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$2,7 \pm 1,1$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Цедрик К.Н.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

105

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guproursv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н. КУМЕНТОВ
« 22 » 2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1563/21 от «28» сентября 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 26.09.2021г., 11 час 10 мин

6. Акт отбора -

6.1. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образцы отобраны и доставлены заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 260921CM3897, 260921CM3898, 260921CM3899, 260921CM3900, 260921CM3901, 260921CM3902, 260921CM3903

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 26.09.2021 г.					
код пробы 260921СМ3897, регистрационный номер в журнале 3897: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260921СМ3898, регистрационный номер в журнале 3898: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260921СМ3899, регистрационный номер в журнале 3899: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,0 ± 0,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260921СМ3900, регистрационный номер в журнале 3900: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260921СМ3901, регистрационный номер в журнале 3901: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,0 ± 0,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260921СМ3902, регистрационный номер в журнале 3902: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$1,0 \pm 0,4$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260921СМ3903, регистрационный номер в журнале 3903: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$1,3 \pm 0,5$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 26.09.2021 г. – 28.09.2021 г.					
код пробы 260921СМ3897, регистрационный номер в журнале 3897: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260921СМ3898, регистрационный номер в журнале 3898: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260921СМ3899, регистрационный номер в журнале 3899: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Общее микробное число	22	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260921СМ3900, регистрационный номер в журнале 3900: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260921СМ3901, регистрационный номер в журнале 3901: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260921СМ3902, регистрационный номер в журнале 3902: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260921СМ3903, регистрационный номер в журнале 3903: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Лунева Н.М.	
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

109

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)

346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91

fhlaboratoria@guprousv.ru,

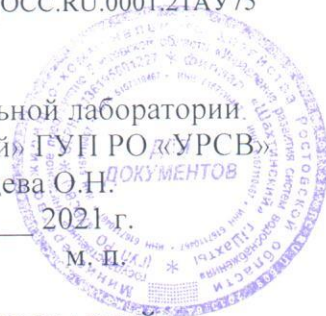
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.
« 05 » 10 2021 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1602/21 от «05» октября 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 03.10.2021г., 11 час 35 мин

6. Акт отбора -

6.1. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образцы отобраны и доставлены заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверев: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверев; х. Малое Зверев, ул. Колхозная, 117, кран потребителя; х. Молаканский, администрация, кран потребителя; п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел; х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя; х. Холодный Плес, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п. Молодежный, водомерный узел

9. НД на методику отбора: -



10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 031021CM3992, 031021CM3993, 031021CM3994, 031021CM3995, 031021CM3996, 031021CM3997, 031021CM3998

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 03.10.2021 г.					
код пробы 031021СМ3992, регистрационный номер в журнале 3992: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 031021СМ3993, регистрационный номер в журнале 3993: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 031021СМ3994, регистрационный номер в журнале 3994: х. Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 031021СМ3995, регистрационный номер в журнале 3995: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 031021СМ3996, регистрационный номер в журнале 3996: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 031021СМ3997, регистрационный номер в журнале 3997: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$2,7 \pm 1,1$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 031021СМ3998, регистрационный номер в журнале 3998: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$2,3 \pm 0,9$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 03.10.2021 г. – 05.10.2021 г.					
код пробы 031021СМ3992, регистрационный номер в журнале 3992: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 031021СМ3993, регистрационный номер в журнале 3993: х. Малое Зверево, ул. Колхозная, 117, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 031021СМ3994, регистрационный номер в журнале 3994: х.Молаканский, администрация, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 031021СМ3995, регистрационный номер в журнале 3995: п. Первомайский, ул. Рижская, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 031021СМ3996, регистрационный номер в журнале 3996: х. Михайловка, ул. Доброхотских, 19, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 031021СМ3997, регистрационный номер в журнале 3997: х. Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 031021СМ3998, регистрационный номер в журнале 3998: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Цедрик Е.Н.	
Бактериолог	Маврина О.В.	
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

126

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guproursv.ru,

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

 Гальцева О.Н.
« 19 » 10 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1670/21 от «19» октября 2021г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** филиал «Гуково-Зверевский» ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
- 2.1. **Фактический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 17.10.2021г., 11 час 25 мин
6. **Акт отбора -**
- 6.1. **Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец):** образцы отобраны и доставлены заказчиком
7. **Цель отбора:** заявка №12-П от 26.01.2021г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** п. Первомайский, ул.Рижская (водомерный узел); х.Молаканский, ул.Придорожная (администрация), кран потребителя; х.Комиссаровка, ул.Гагарина, 13, кран потребителя; п.Чичерино, ул.Максима Горького, 1, кран потребителя; х.Михайловка, ул.Доброхотских, кран потребителя; х.Холодный Плёс, ул. Комарова, 3, кран потребителя; п.Молодежный, водомерный узел
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 171021CM4158, 171021CM4159, 171021CM4160, 171021CM4161, 171021CM4162, 171021CM4163, 171021CM4164



№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 17.10.2021 г.					
код пробы 171021СМ4158, регистрационный номер в журнале 4158: п.Первомайский, ул.Рижская, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 171021СМ4159, регистрационный номер в журнале 4159: х.Молаканский, ул.Придорожная (администрация), кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 171021СМ4160, регистрационный номер в журнале 4160: х.Комиссаровка, ул.Гагарина, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 171021СМ4161, регистрационный номер в журнале 4161: п.Чичерино, ул.Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 171021СМ4162, регистрационный номер в журнале 4162: х.Михайловка, ул.Доброхотских, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 171021СМ4163, регистрационный номер в журнале 4163: х.Холодный Плёс, ул.Комарова, 3, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Общее количество страниц 4; страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИД филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСБ»

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$2,3 \pm 0,9$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 171021СМ4164, регистрационный номер в журнале 4164: п.Молодежный, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$2,0 \pm 0,8$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 17.10.2021 г. – 19.10.2021 г.					
код пробы 171021СМ4158, регистрационный номер в журнале 4158: п.Первомайский, ул.Рижская, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 171021СМ4159, регистрационный номер в журнале 4159: х.Молаканский, ул.Придорожная (администрация), кран потребителя					
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 171021СМ4160, регистрационный номер в журнале 4160: х.Комиссаровка, ул.Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 171021СМ4161, регистрационный номер в журнале 4161: п.Чичерино, ул.Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 171021СМ4162, регистрационный номер в журнале 4162: х.Михайловка, ул.Доброхотских, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 171021СМ4163, регистрационный номер в журнале 4163: х.Холодный Плёс, ул.Комарова, 3, кран потребителя					
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 171021СМ4164, регистрационный номер в журнале 4164: п. Молодежный, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Никитина Ю.О.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	
Бактериолог	Белова М.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.


Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guproursv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AY75

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.начальника испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

 Тищенко С.А.

«15» 12 2021 г.

М. П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1915/21 от «15» декабря 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 13.12.2021г., 12 час 40 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образцы отобраны и доставлены заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко 15 выход из водонакопительных резервуаров, ул. Лермонтова- ул. Макаренко кран потребителя, ул. Мира 146 кран потребителя; х. Малое Зверево ул. Колхозная 117 кран потребителя; п. Первомайский ул. Рижская водом. узел; х. Молаканский администрация кран потребителя

9. НД на методику отбора: -




10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 131221CM4694, 131221CM4695, 131221CM4696, 131221CM4697, 131221CM4698, 131221CM4699

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 13.12.2021 г.					
код пробы 131221СМ4694, регистрационный номер в журнале 4694: г. Зверево, ул. Макаренко 15 выход из водонакопительных резервуаров					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 131221СМ4695, регистрационный номер в журнале 4695: г. Зверево ул. Лермонтова-ул. Макаренко кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 131221СМ4696, регистрационный номер в журнале 4696: г. Зверево ул. Мира 146 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 131221СМ4697, регистрационный номер в журнале 4697: х. Малое Зверево ул. Колхозная 117 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 131221СМ4698, регистрационный номер в журнале 4698: п. Первомайский ул. Рижская водом. узел					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2

1	2	3	4	5	6
4	Цветность	$3,3 \pm 1,3$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 131221СМ4699, регистрационный номер в журнале 4699: х. Молаканский администрация кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	$2,3 \pm 0,9$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 13.12.2021 г. – 15.12.2021 г.					
код пробы 131221СМ4694, регистрационный номер в журнале 4694: г. Зверев, ул. Макаренко 15 выход из водонакопительных резервуаров					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 1031221СМ4695, регистрационный номер в журнале 4695: г. Зверев ул. Лермонтова-ул. Макаренко кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 131221СМ4696, регистрационный номер в журнале 4696: г. Зверев ул. Мира 146 кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 131221СМ4697, регистрационный номер в журнале 4697: х. Малое Зверев ул. Колхозная 117 кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.

1	2	3	4	5	6
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 131221СМ4698, регистрационный номер в журнале 4698: п. Первомайский ул. Рижская водом.узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 131221СМ4699, регистрационный номер в журнале 4699: х. Молаканский администрация кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер - химик	Бабиченко А.А.	
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Маврина О.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

И.о.начальника испытательной лаборатории Тищенко С.А. подпись 

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)

346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91

fhlaboratoria@guproursv.ru

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

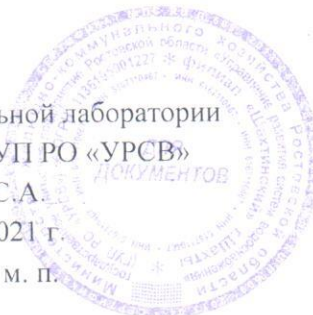
И.о.начальника испытательной лаборатории

филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Тищенко С.А.

«26» _____ 2021 г.

м. п.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1988/21 от «26» декабря 2021г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. **Фактический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая

4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -

5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 24.12.2021г., 11 час 25 мин

6. **Акт отбора -**

6.1 **Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец):** образцы отобраны и доставлены заказчиком

7. **Цель отбора:** заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Крупской 146 кран потребителя; ул. Мира 146 кран потребителя; х. Малое Зверево ул. Колхозная 117 кран потребителя; п. Первомайский ул. Рижская водом. узел; х. Молаканский администрация кран потребителя

9. **НД на методику отбора:** -

10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. **Дополнительные сведения:** код пробы 241221СМ4876, 241221СМ4877, 241221СМ4878, 241221СМ4879, 241221СМ4880

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 24.12.2021 г.					
код пробы 241221СМ4876, регистрационный номер в журнале 4876: г. Зверево ул. Крупской 146 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 241221СМ4877, регистрационный номер в журнале 4877: г. Зверево ул. Мира 146 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 241221СМ4878, регистрационный номер в журнале 4878: х. Малое Зверево ул. Колхозная 117 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 241221СМ4879, регистрационный номер в журнале 4879: п. Первомайский ул. Рижская водом. узел					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 241221СМ4880, регистрационный номер в журнале 4880: х. Молоканский администрация кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2

Общее количество страниц 4; страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»